



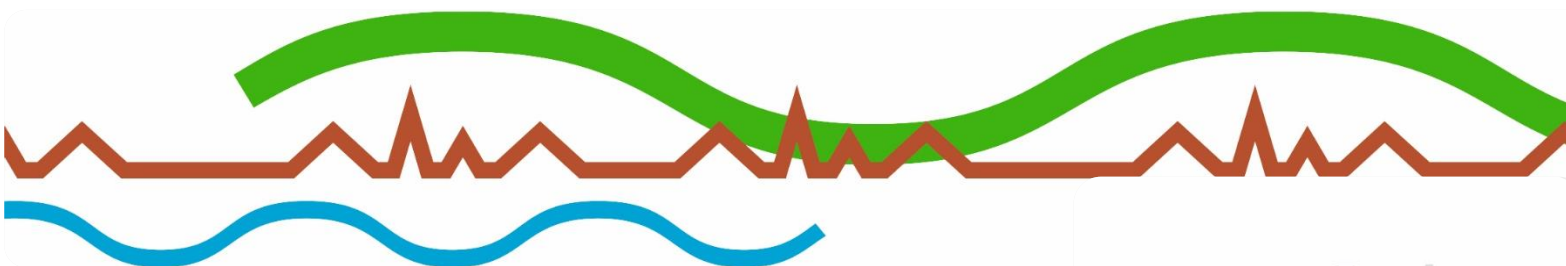

Rechts- und Ordnungsamt

## Empfehlungen

### Kleingartenanlagen

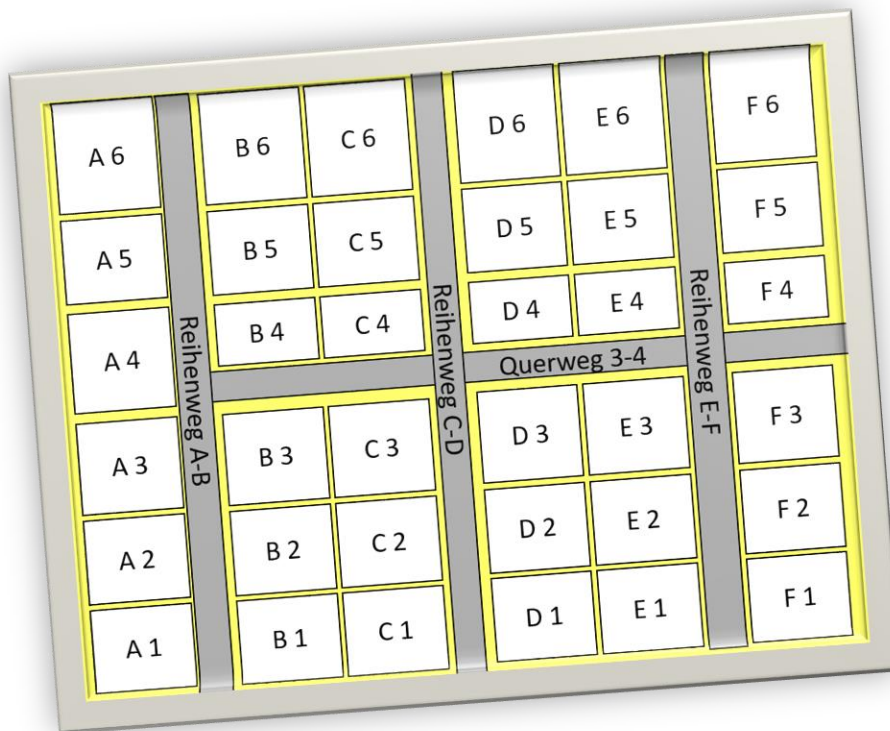

# 1 Zugänglichkeit


Tore in Zufahrten sollte nur mit einfachen Fahrradschlössern oder Ketten mit Vorhängeschlössern gesichert werden. Diese können von der Feuerwehr in Notfall relativ schnell gewaltsam geöffnet werden.

Empfohlen wird, die Zufahrten nach den Anforderungen für Feuerwehruzufahrten gemäß DIN 14090 zu gestalten. Insbesondere sollten die Zufahrten eine Breite von min. 3,5 m aufweisen.

# 2 Zelleneinteilung

Die Zellen sollten einheitlich strukturiert bezeichnet werden. Dabei können Buchstaben für die Reihen und Zahlen für jede Zelle in einer Reihe genutzt werden. Wegbezeichnungen können sich ebenfalls an diesem Schema orientieren.

Beispiel:

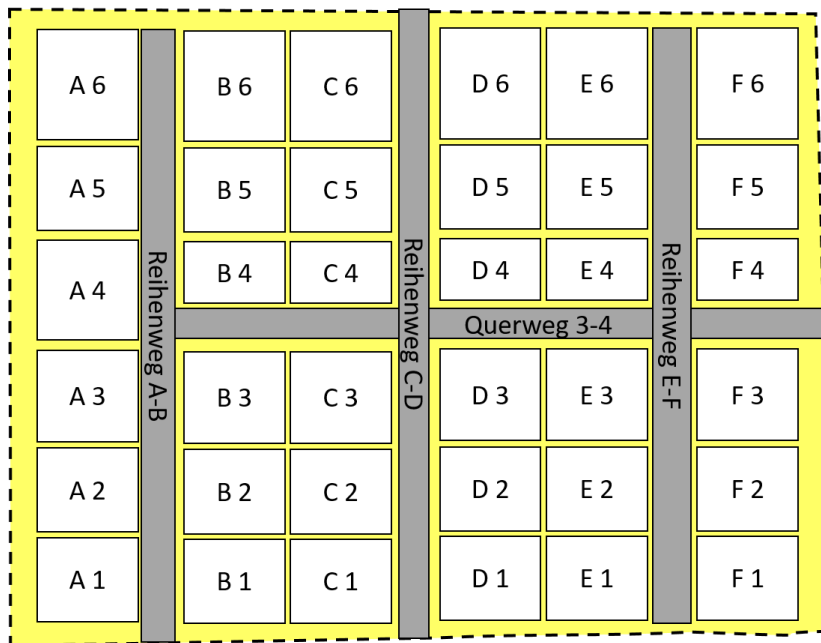

### 3 Karten und Pläne

#### 3.1 Inhalt

In Anlehnung an Feuerwehrpläne nach DIN 14095 sollten Pläne für Kleingartenanlagen erstellt und aktuell gehalten werden.

Sie sollten aus

- einem Deckblatt mit Kontaktdaten und Besonderheiten für den Einsatzfall sowie
- einem Übersichtsplan

bestehen.

Dargestellt werden sollten insbesondere Zufahrten und Löschwasserentnahmestellen.

Der Übersichtsplan sollte sich in Farbgebung und Symbolen an der DIN 14095 orientieren.

Muster für Deckblatt und Übersichtsplan sind auf der Website des Landkreises Eichsfeld im Bereich des Vorbeugenden Brandschutzes abrufbar.

Regelmäßig sollten die Pläne aktualisiert werden.

#### 3.2 Form und Ausfertigungen

Der Feuerwehrplan ist zur Verfügung zu stellen:

Anzahl	Art	Format	Ziel
1	digital	eine Gesamtdatei, PDF/A-Format, maschinenlesbar	per Email an brandschutz-vb@kreis-eic.de
2	Papier	weiß, 80g/m <sup>2</sup> , geheftet in Hängehefter (rot, kaufmännische Heftung) bzw. Hängeordner A4	Landkreis Eichsfeld Vorbeugender Brandschutz PF 1162 37301 Heilbad Heiligenstadt
1	Papier		Hinterlegung bei Verantwortlichen der Kleingartenanlage

Die grafischen Teile sind in den Druckversionen im A3-Format auszuführen. Es ist weißes, lichtehtes und mattes Papier zu verwenden. Das Falten der DIN A 4 Blätter hat so zu erfolgen, dass das Schriftfeld des Blattes im gefalteten Zustand sichtbar ist. Ggf. kann das Schriftfeld zusätzlich auf der Rückseite angeordnet werden.

## **Impressum**

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Redaktion: Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Vorbeugender Brandschutz

Friedensplatz 8

37308 Heilbad Heiligenstadt

Telefon: 03606 650-3245

E-Mail: brandschutz-vb@kreis-eic.de

Internet: [www.kreis-eic.de/vorbeugender-brandschutz](http://www.kreis-eic.de/vorbeugender-brandschutz)

Stand: 01.05.2022